

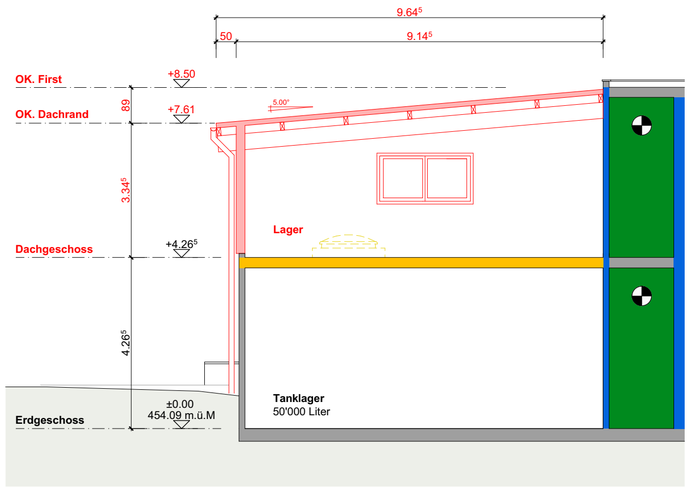


Schnitt A-A

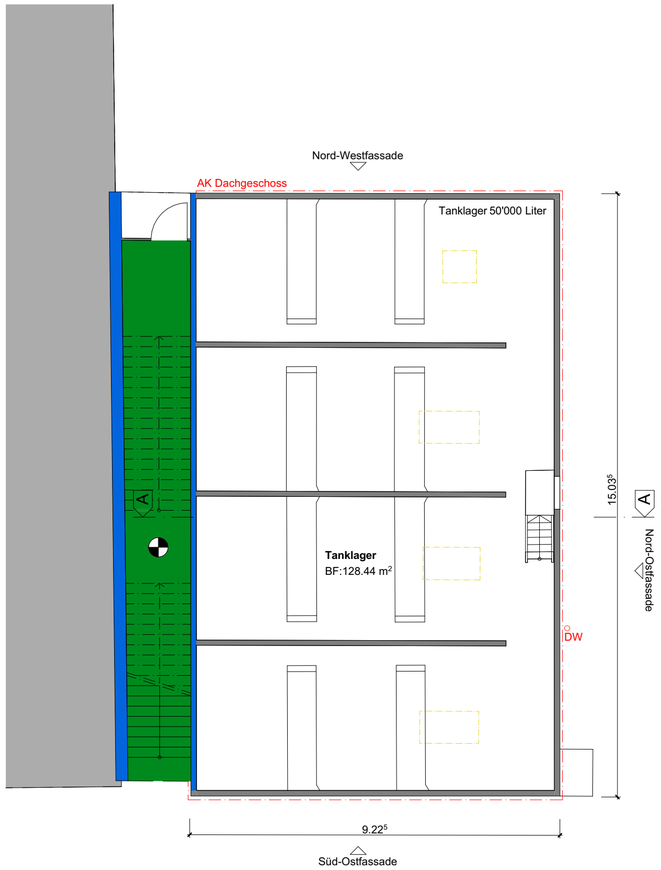

Erdgeschoss

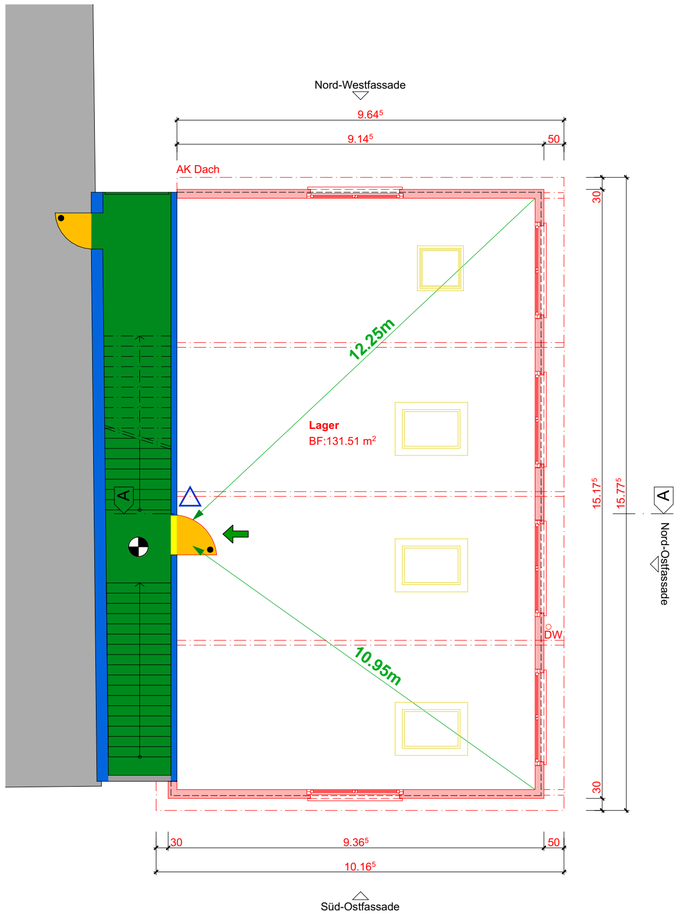

Dachgeschoss

Legende:

Feuerwiderstand EI 60-RF1	Notausgang		Türe / Tor EI 30
Feuerwiderstand EI 30-RF1	1.20 m Fluchtwegbreite		Türe / Tor / Abschluss E 30
Feuerwiderstand EI 90	... m Fluchtweglänge		Aufzugstüre RF1
Feuerwiderstand EI 60	vertikaler Fluchtweg		selbstschliessend (TS)
Feuerwiderstand EI 30	horizontaler Fluchtweg		Handfeuerlöscher
Feuerwiderstand E 60	freizuhaltende Fläche		Sicherheitsbeleuchtung
Feuerwiderstand E 30	Notausgangsverschluss gemäss SN EN 179 oder nicht abschliessbar		
RF1			

Informationen Brandschutz

Gebäudegeometrie:	Gebäude mit geringer Abmessung
Konzept:	Bauliches Brandschutzkonzept
Nutzung:	Gewerbe, Industrie
QSS Stufe:	QSS 1

Feuerwiderstände gemäss BSR 15-15

Lage	Tragwerk	Brandabschnittsbildende Geschossdecken	Brandabschnittsbildende Wände und horizontale Fluchtwege	Fluchtwege vertikal
Oberstes Geschoss	-	-	-	REI 60 - RF1
EG bis	-	-	-	REI 60 - RF1
Untergeschosse	-	-	-	REI 60 - RF1
Alle Türen in brandabschnittsbildenden Wänden EI30				

NEU **ABBRUCH** **BESTEHEND**

Bauherrschaft T. Walder

Grundeigentümer T. Walder

Projektverfasser D. Tarci

Oberlunkhofen 22.09.2026

±0.00 = fertig Bo. EG = 454.09 m.ü.M.

REV.:
-

OBJEKT :	Aufstockung Tanklager, Aarauerstarsse 32.5, 5630 Muri	DATUM:	22.09.2026
BAUHERR :	Merimag AG, Aarauerstrasse 26, 5630 Muri	GEZ.:	ns

Baueingabe
Brandschutz

koch **architektur** ag
Chileweg 6c, 8917 Oberlunkhofen | www.kocharchitektur.ch
info@kocharchitektur.ch | Telefon 056 634 30 00

PLAN NR.:	692-98
PLAN GR.:	63/45
MST.:	1:100